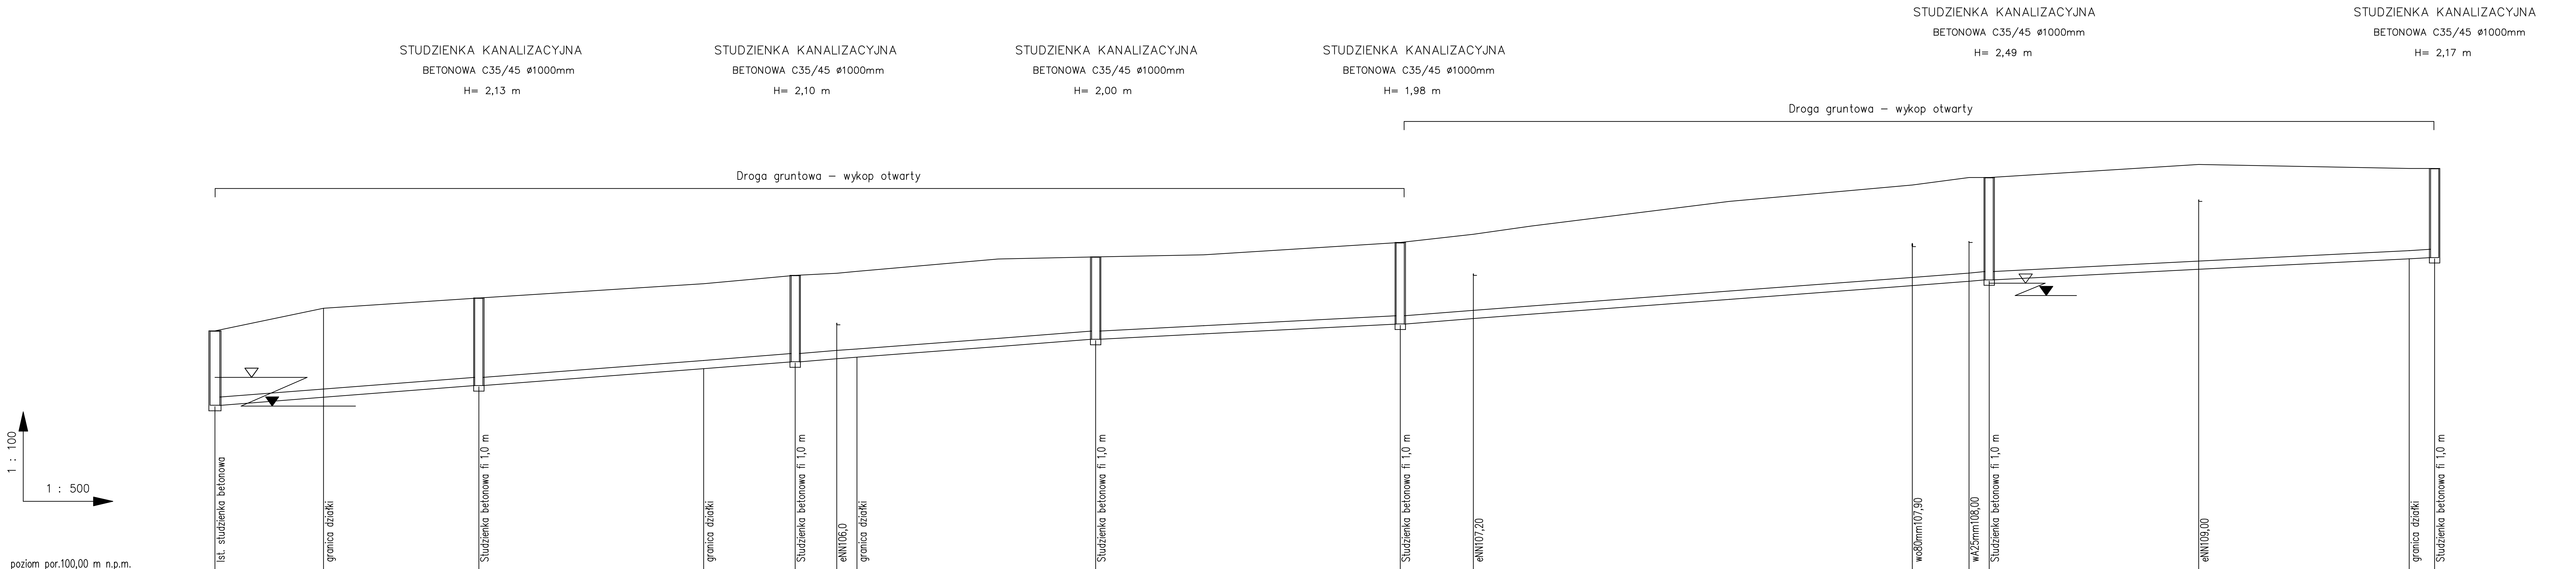

poziom por.100,00 m n.p.m.

Opis	Węzeł	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Długość [m]	Odległość [m]
Ist. studzienka betonowa	K1	105,85	104,04	1,81	PCV200 SN8 LITA	13,20	0,00
granica działki	dz	106,40	104,24	2,16		18,90	13,20
Studzienka betonowa fi 1,0 m	S1	106,65	104,52	2,13		27,35	32,10
granica działki	dz	107,00	104,93	2,07		11,15	59,45
Studzienka betonowa fi 1,0 m	S2	107,20	105,10	2,10		5,05	70,60
eNN106,0	K2	107,25	105,17	2,08		2,45	75,65
granica działki	dz	107,30	105,21	2,09		17,20	78,10
		107,60	105,47	2,13		11,85	95,30
Studzienka betonowa fi 1,0 m	S3	107,65	105,65	2,00	1,50 / PCV200 SN8 LITA	13,15	107,15
		107,70	105,78	1,92		23,90	120,30
Studzienka betonowa fi 1,0 m	S4	108,00	106,02	1,98	1,00 / PCV200 SN8 LITA	8,90	144,20
eNN107,20	K3	108,20	106,15	2,05		7,00	153,10
		108,40	106,26	2,14		24,15	160,10
		109,00	106,62	2,38		22,25	184,25
wo80mm107,90	K4	109,40	106,95	2,45		6,90	206,50
wA25mm108,00	K5	109,58	107,06	2,52		2,45	213,40
Studzienka betonowa fi 1,0 m	S5	109,58	107,09	2,49	1,50 / PCV200 SN8 LITA	25,50	215,85
eNN109,00	K6	109,90	107,35	2,55		25,60	241,35
granica działki	dz	109,80	107,60	2,20		3,15	266,95
Studzienka betonowa fi 1,0 m	S6	109,80	107,63	2,17	1,00		270,10

▽ nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.)

▼ ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.)

Rysunek: **Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - cz.1.**		
Temat: **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.**		
Adres: **W rejonie ul. Myśliwskiej na dz. o nr 279/3, 279/10, 279/23, 279/43 w 64-100 Leszno**		
Skala: **1: 100/500**	Projektant: **mgr inż. Łukasz Fiszer** **WKP/0344/POOS/09** Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	
Data: **03. 2017**	Sprawdzający: **mgr inż. Leszek Kołodziej** **WKP/0348/POOS/12** Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	
Nr rys.: 4	Asystent:	