




P16

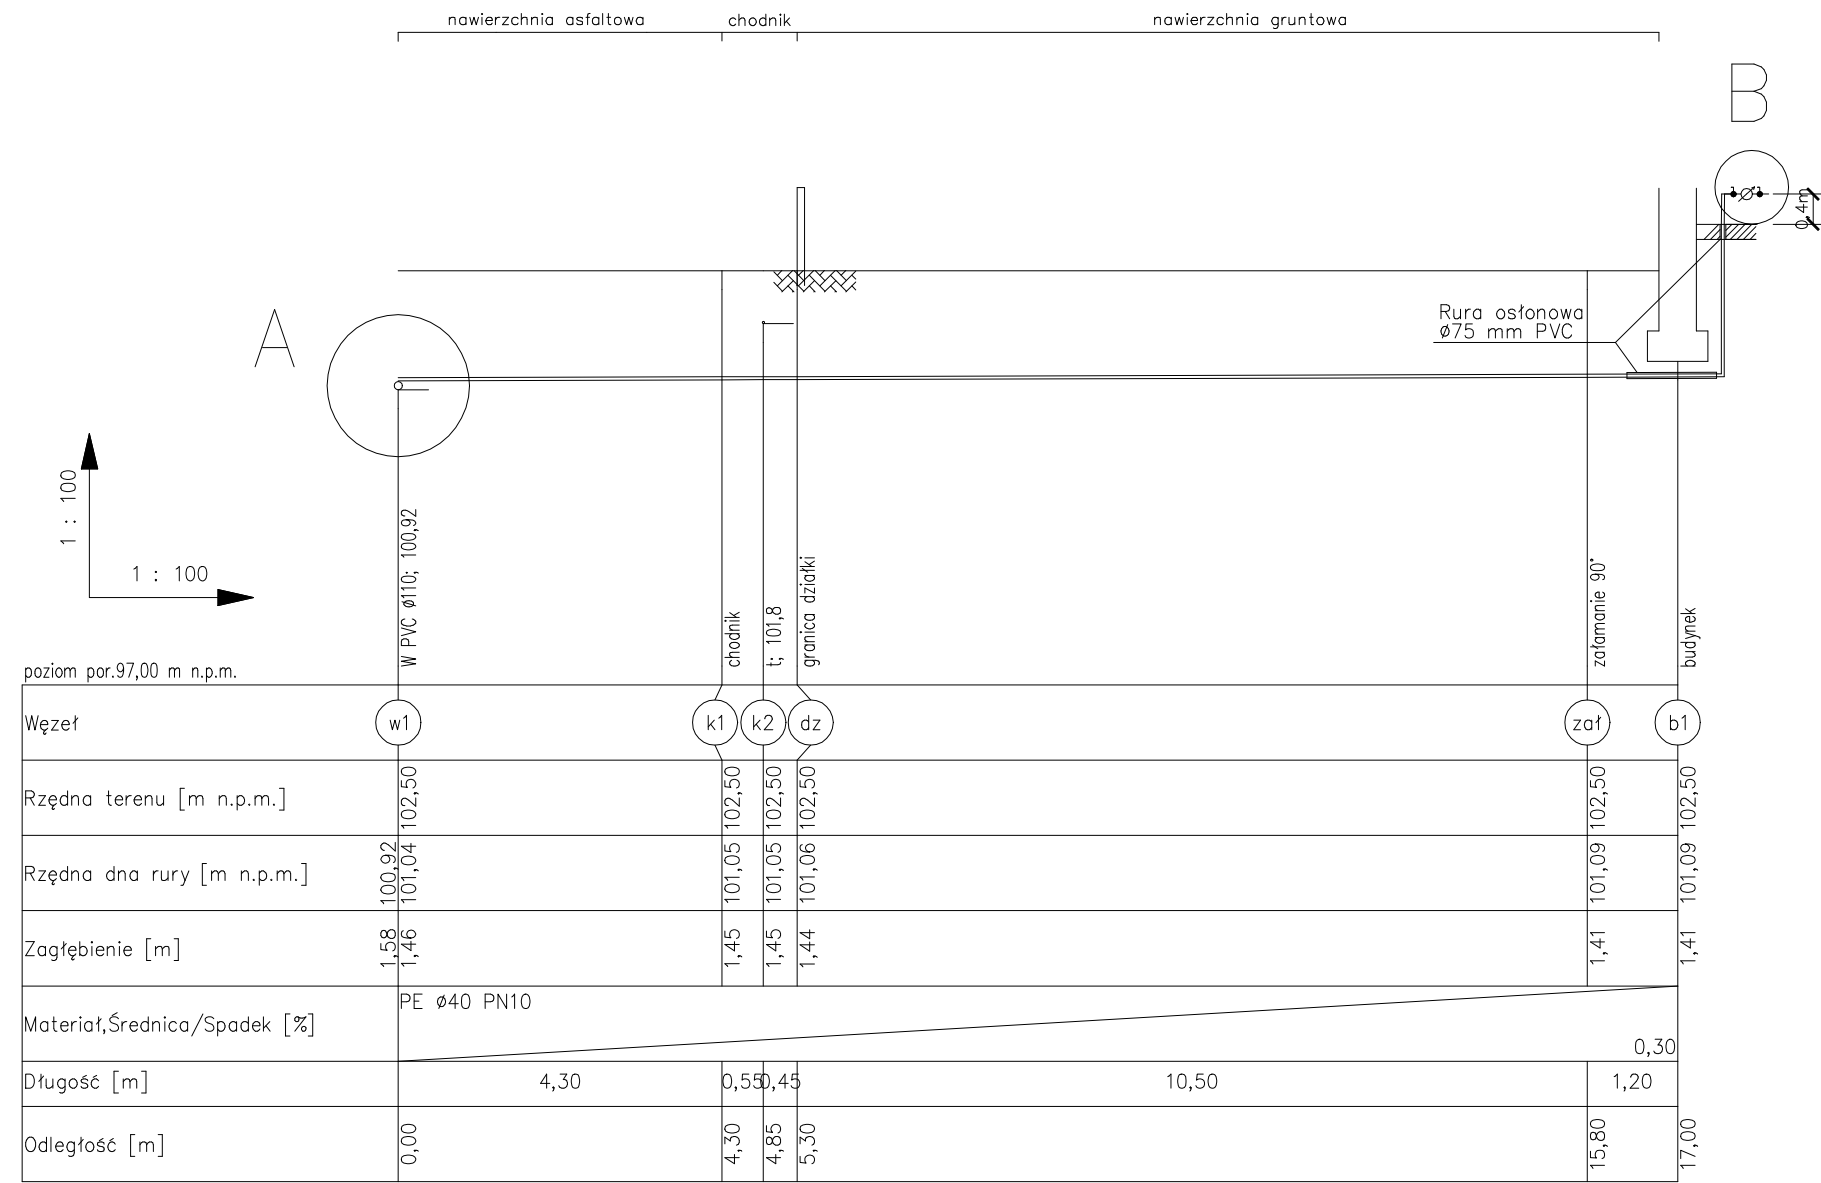


P17

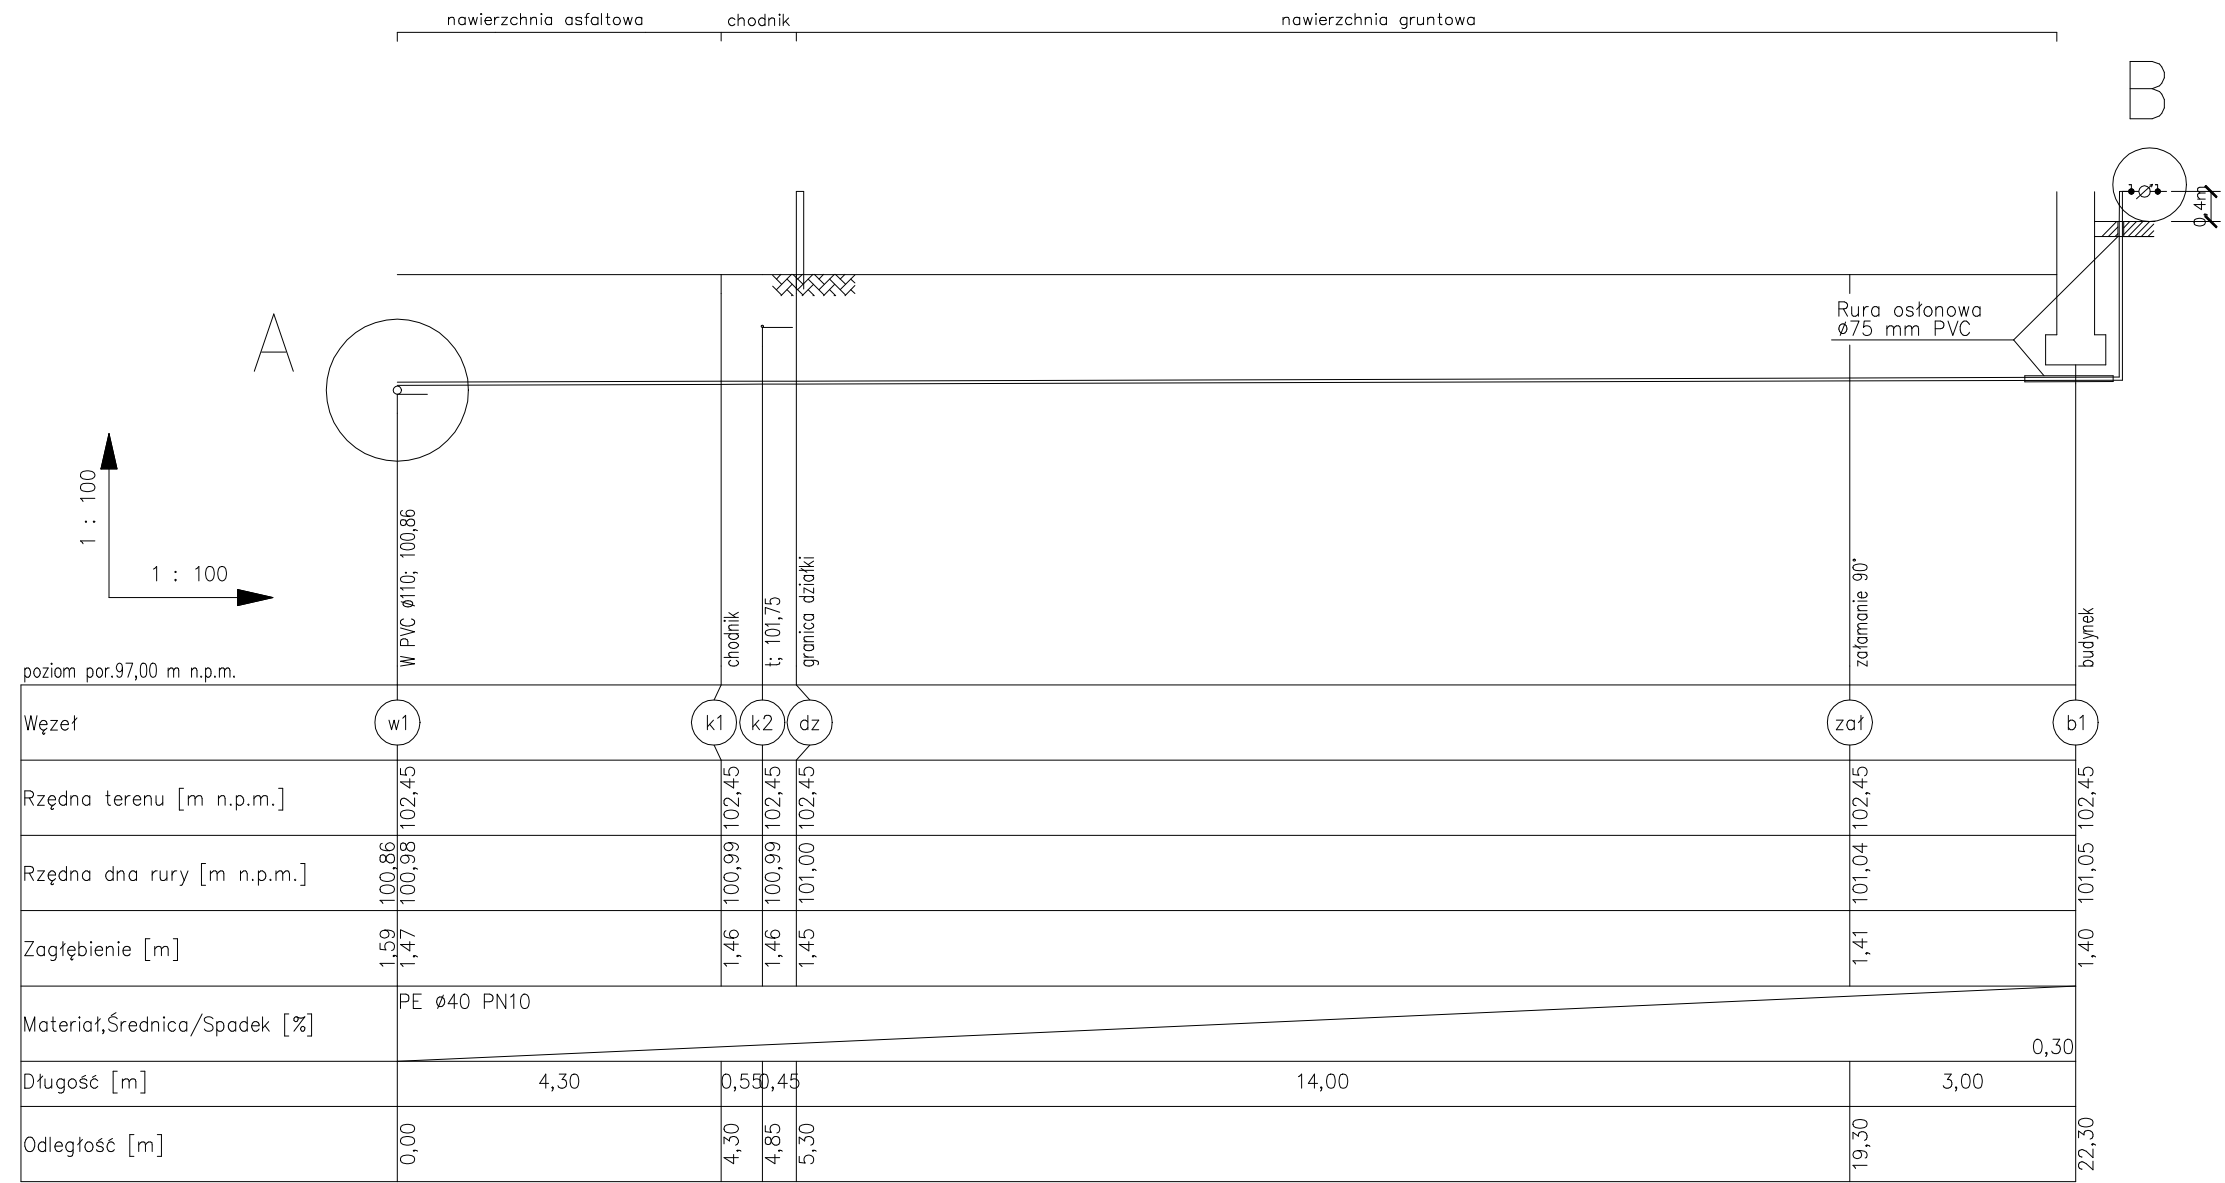

P18

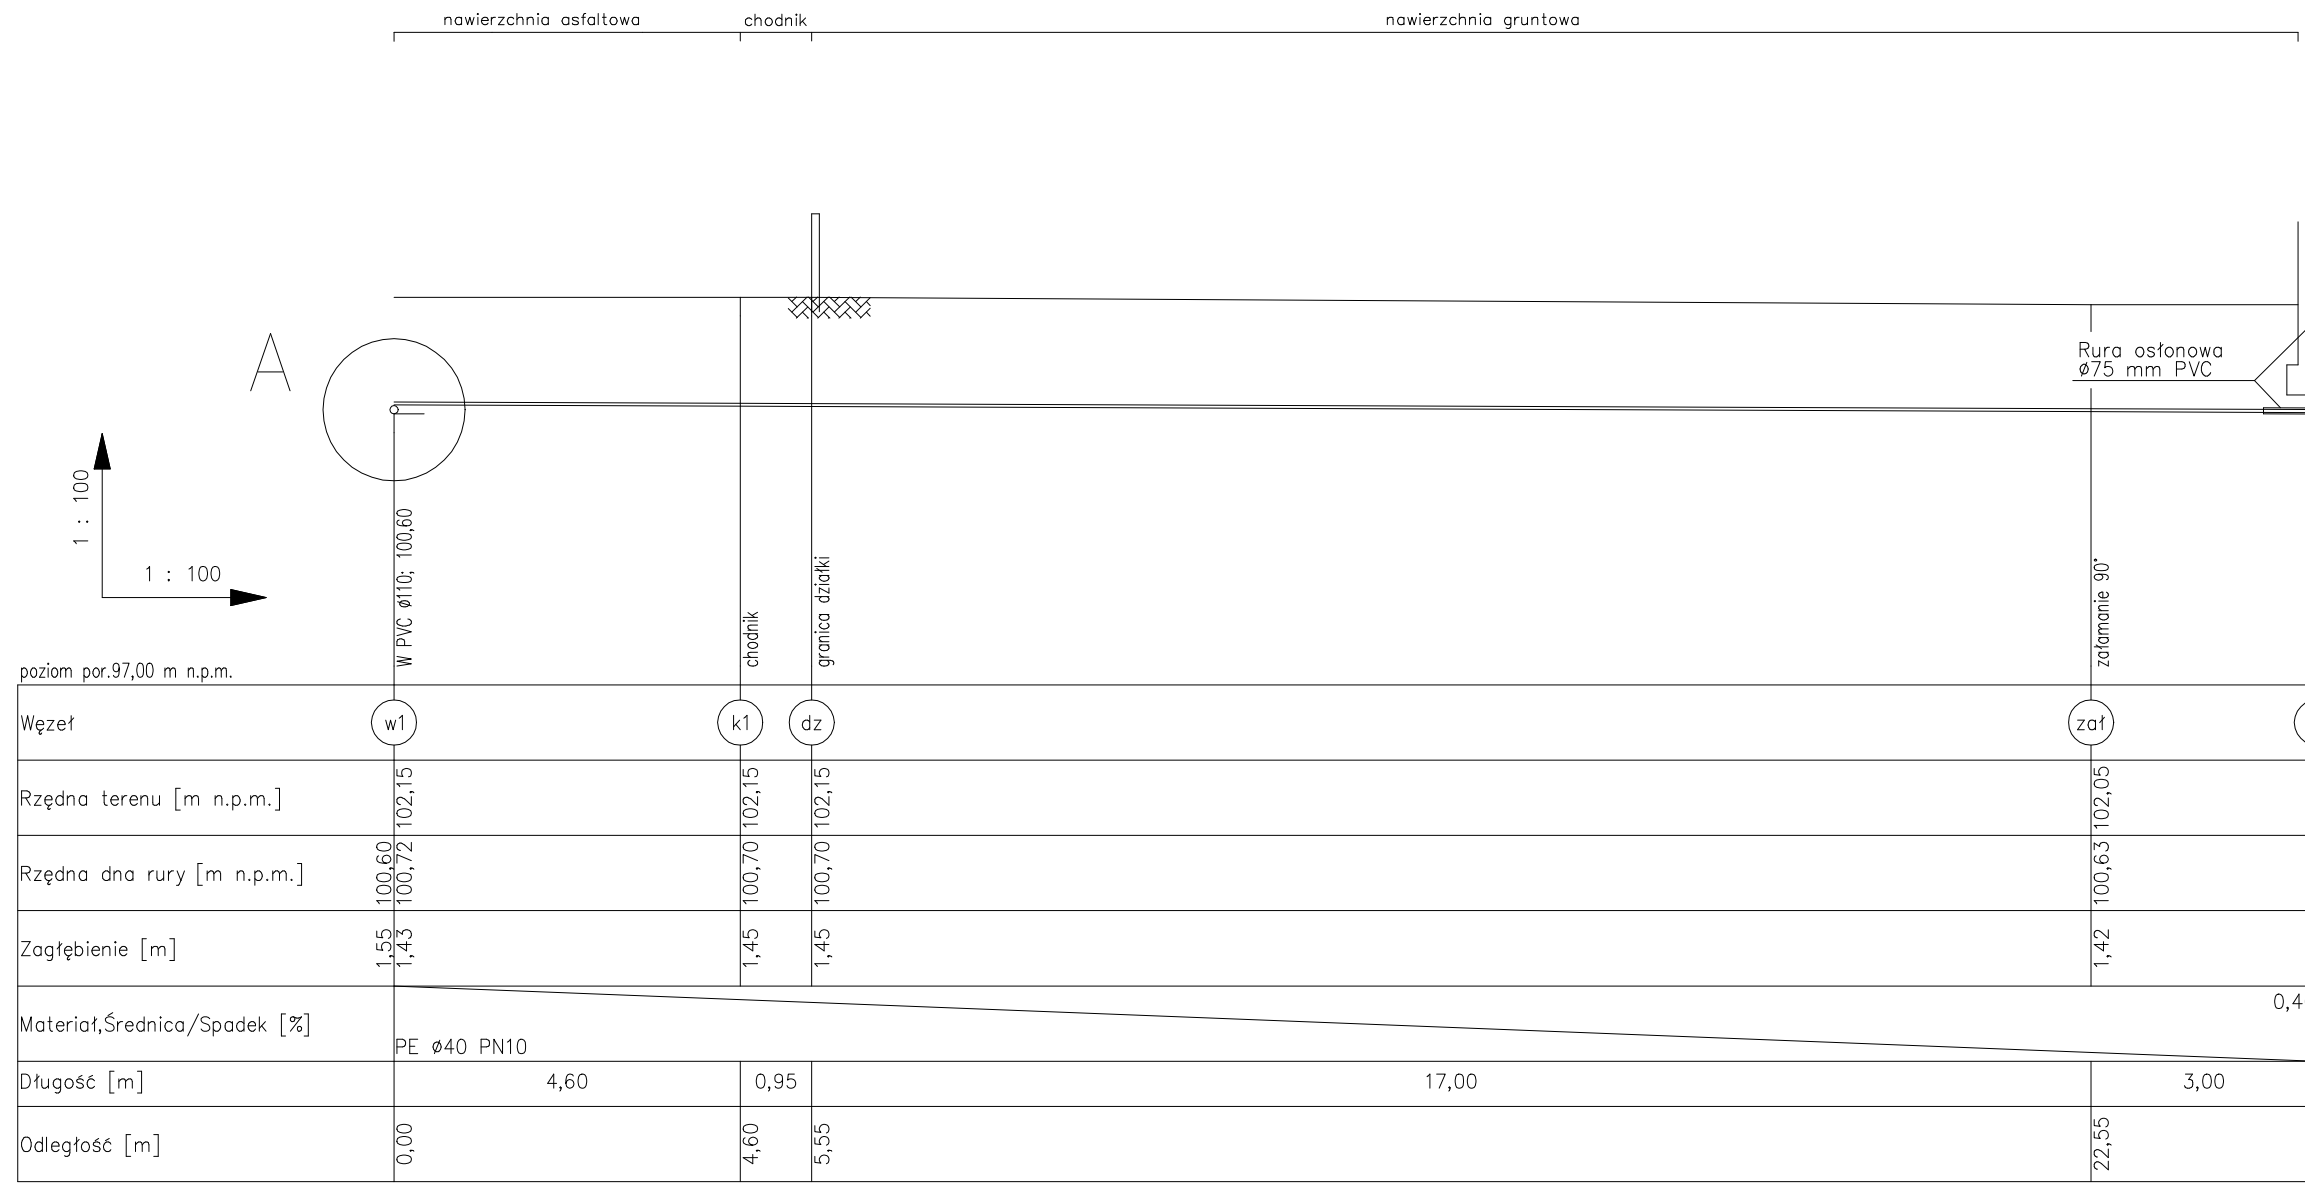

P19

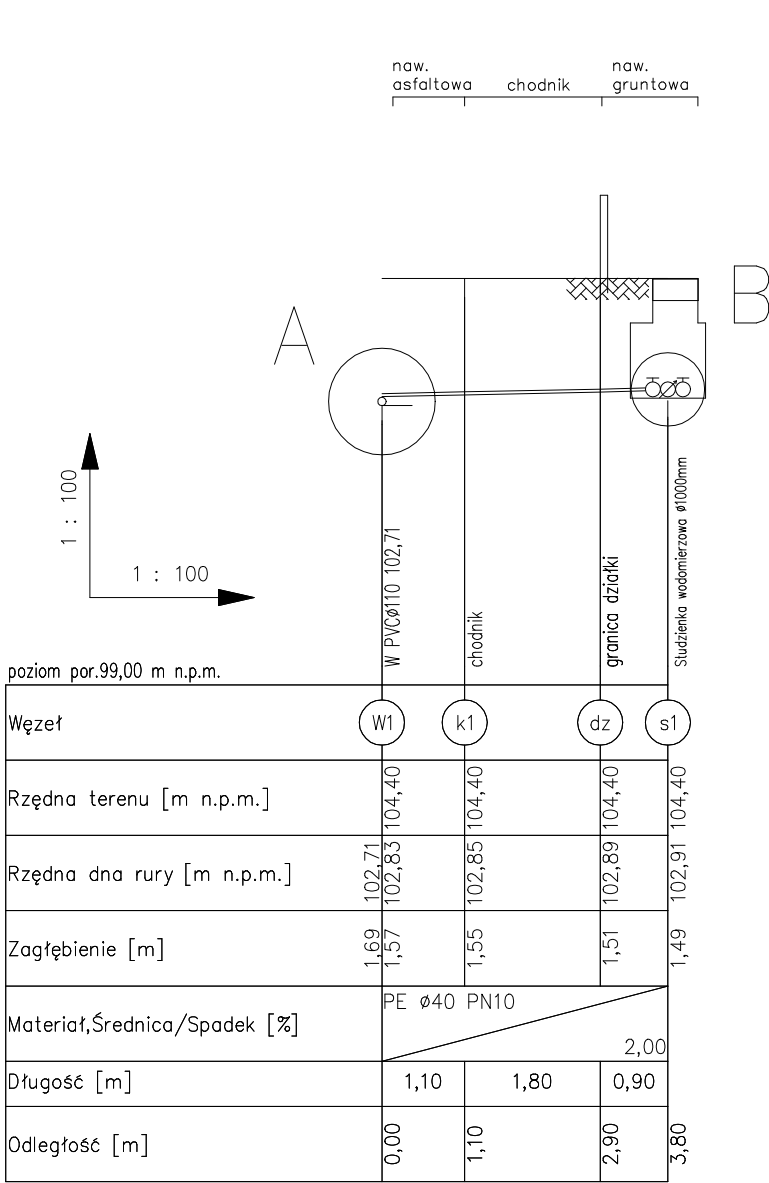

DZ.21/4

Uwaga!
Odcinki przyłączy pod nawierzchnią utwardzoną jezdni i chodnika należy wykonać metodą bezwykopową, np. przewiertu sterowanego.

DZ.21/5



DZ.21/5

DZ.16

Rysunek: Profil przyłączy wodociągowych nr 16-19.		
Temat: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Koronowie, gm. Lipno.		
Adres: dz. 4, 5, 12, Koronowo, gm. Lipno.		
Skala: 1:100/100	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszor WKP/0344/POOS/09	W szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 10.2016	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys.: 8	Asystent:	