

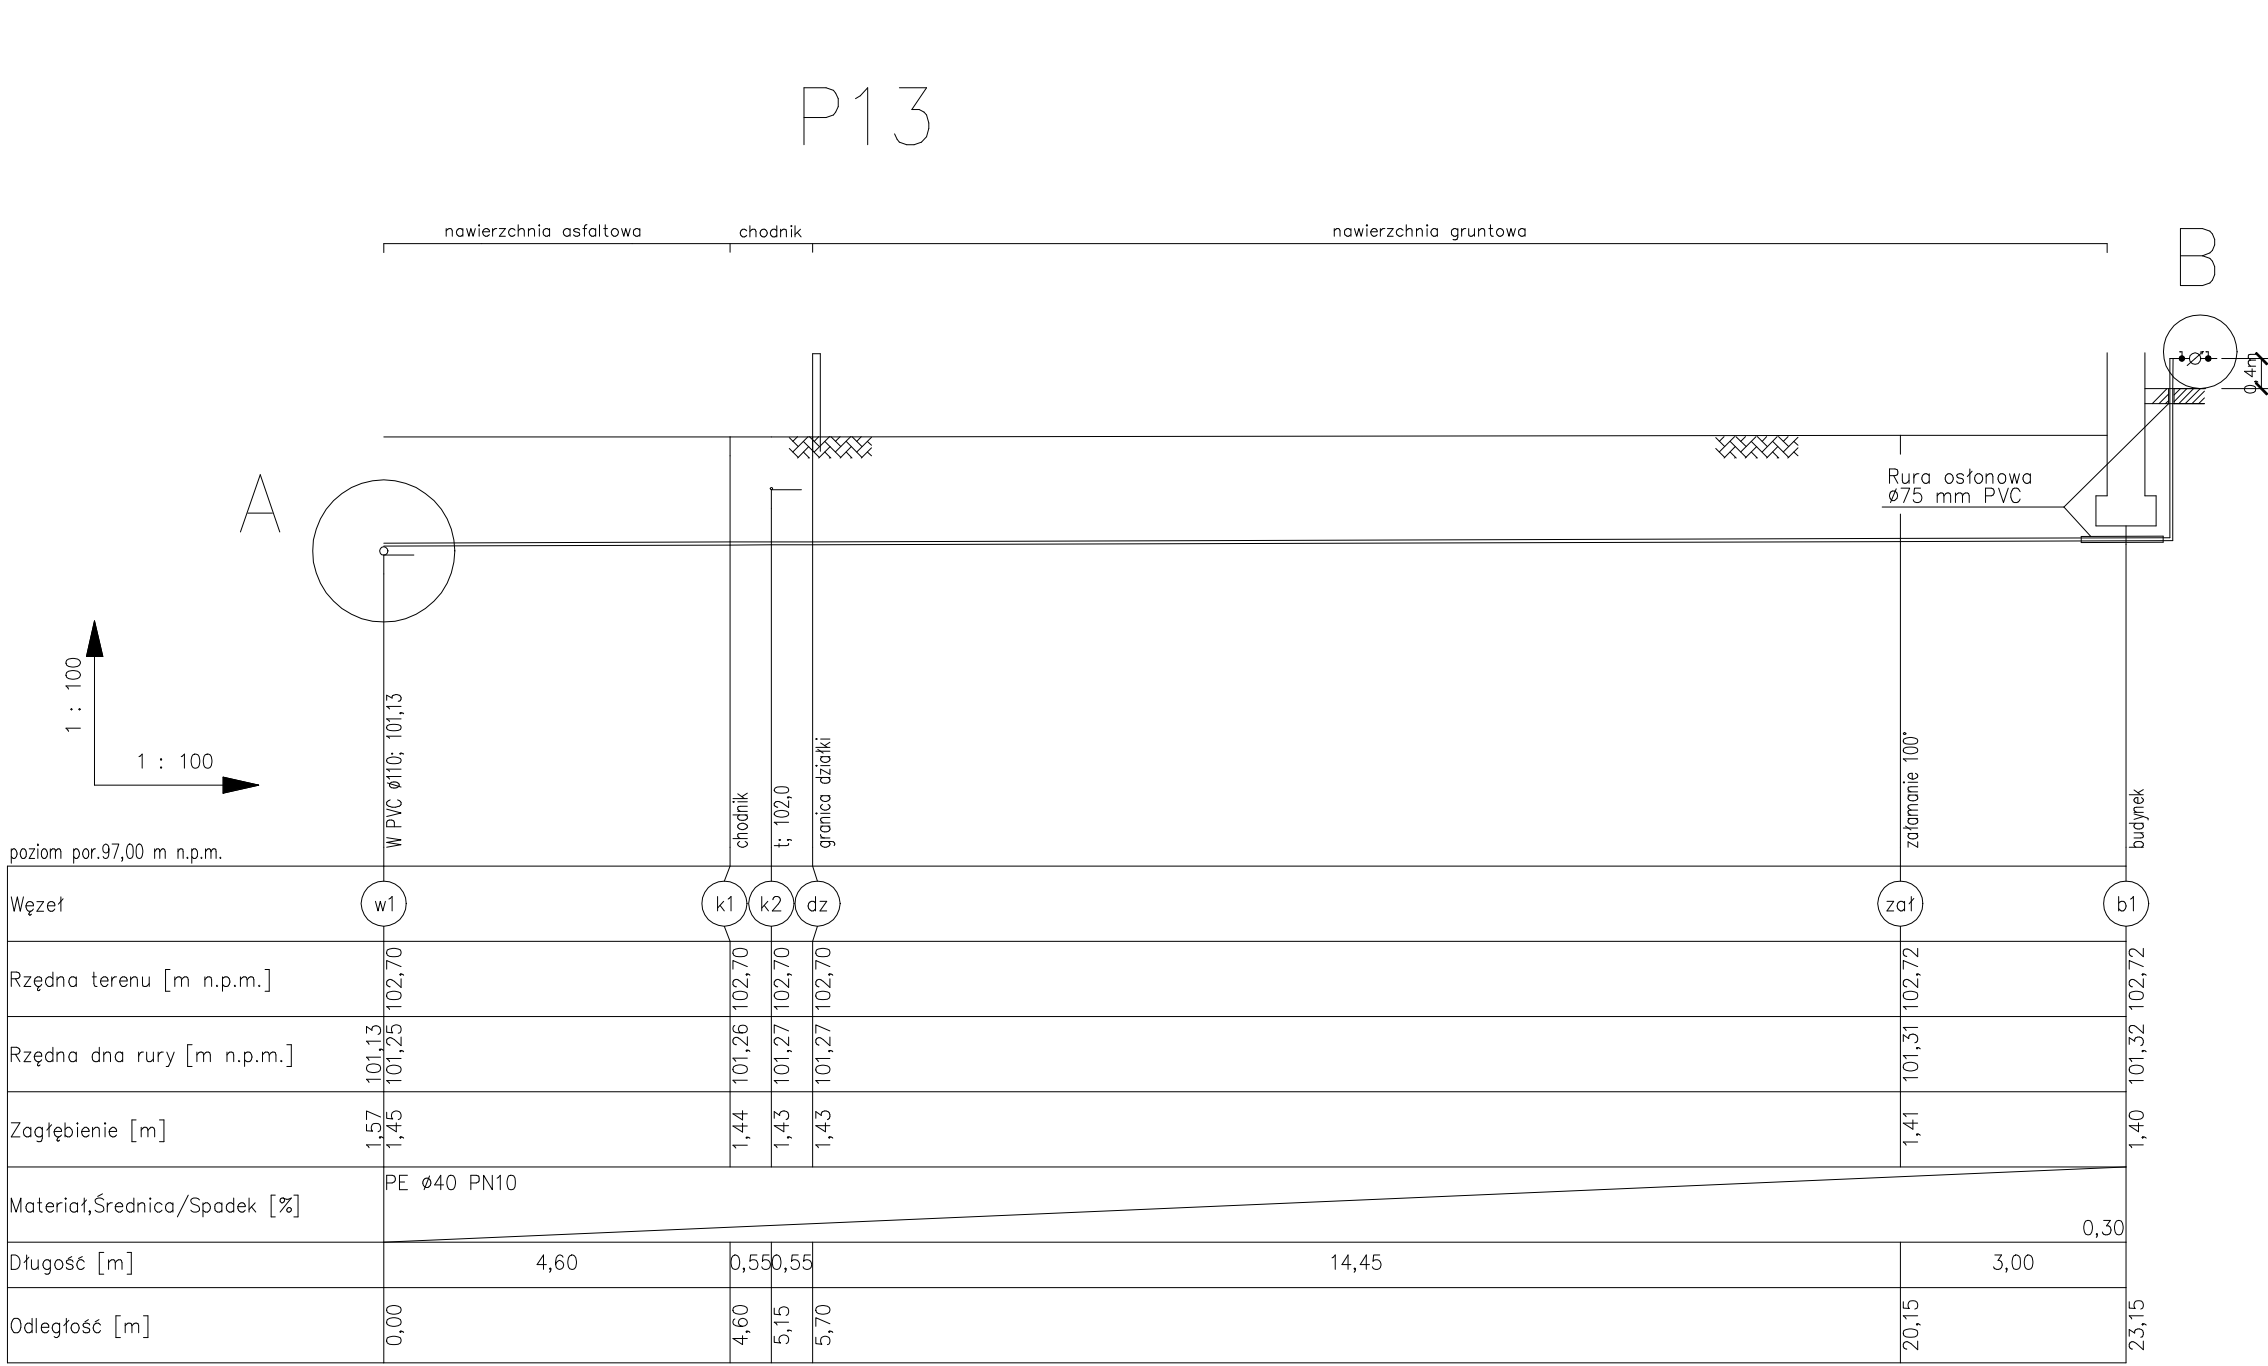
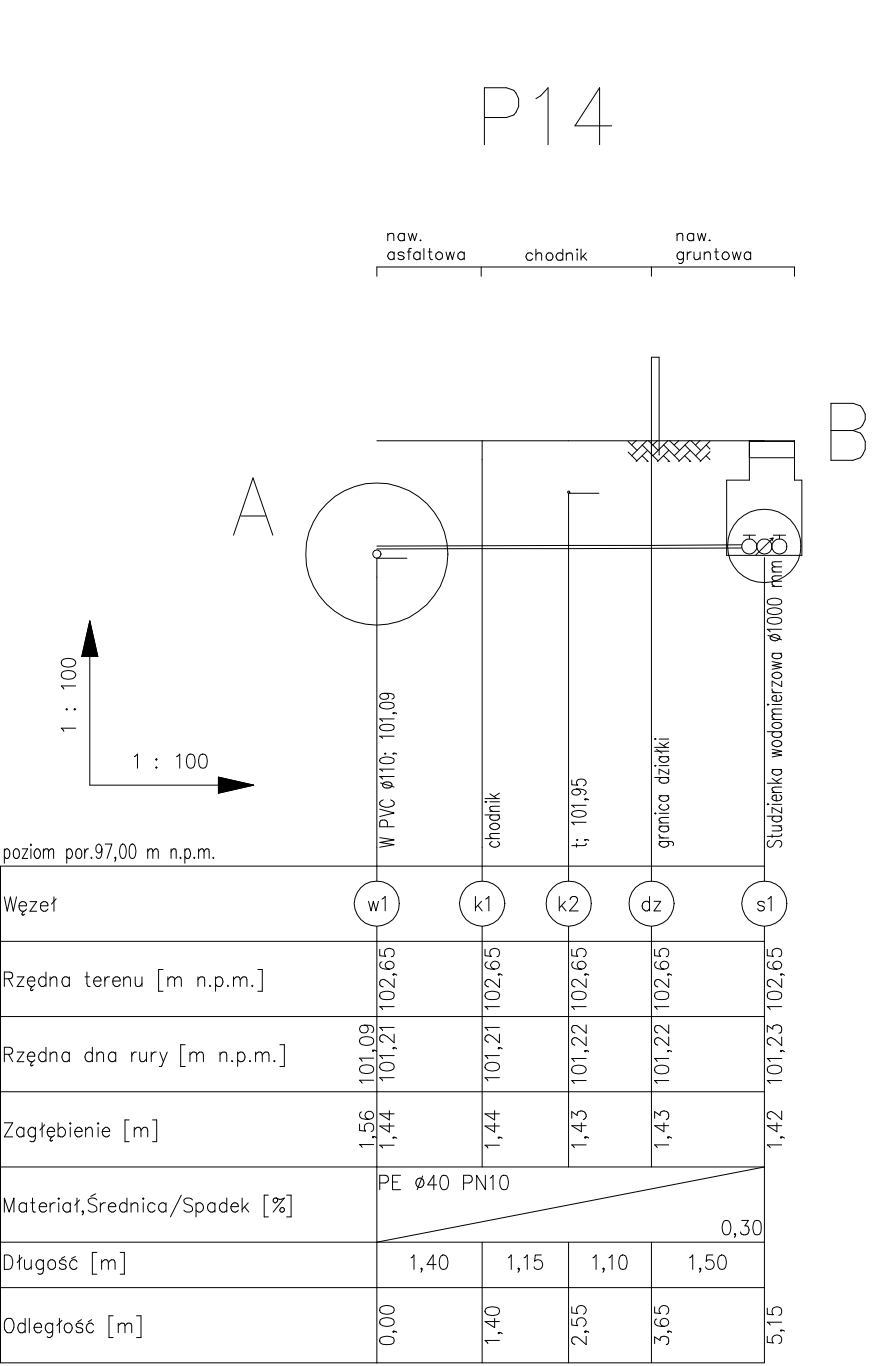


DZ.7/29


Uwaga!  
Odcinki przyłączy pod nawierzchnią utwardzoną jezdni i chodnika należy wykonać metodą bezwykopową, np. przewiertu sterowanego.

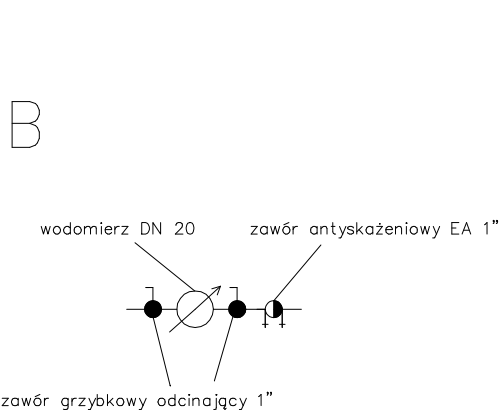

DZ.21/4

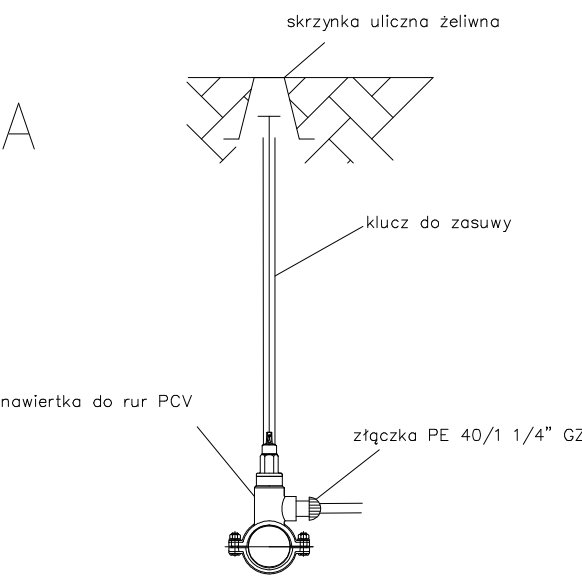

DZ.7/26

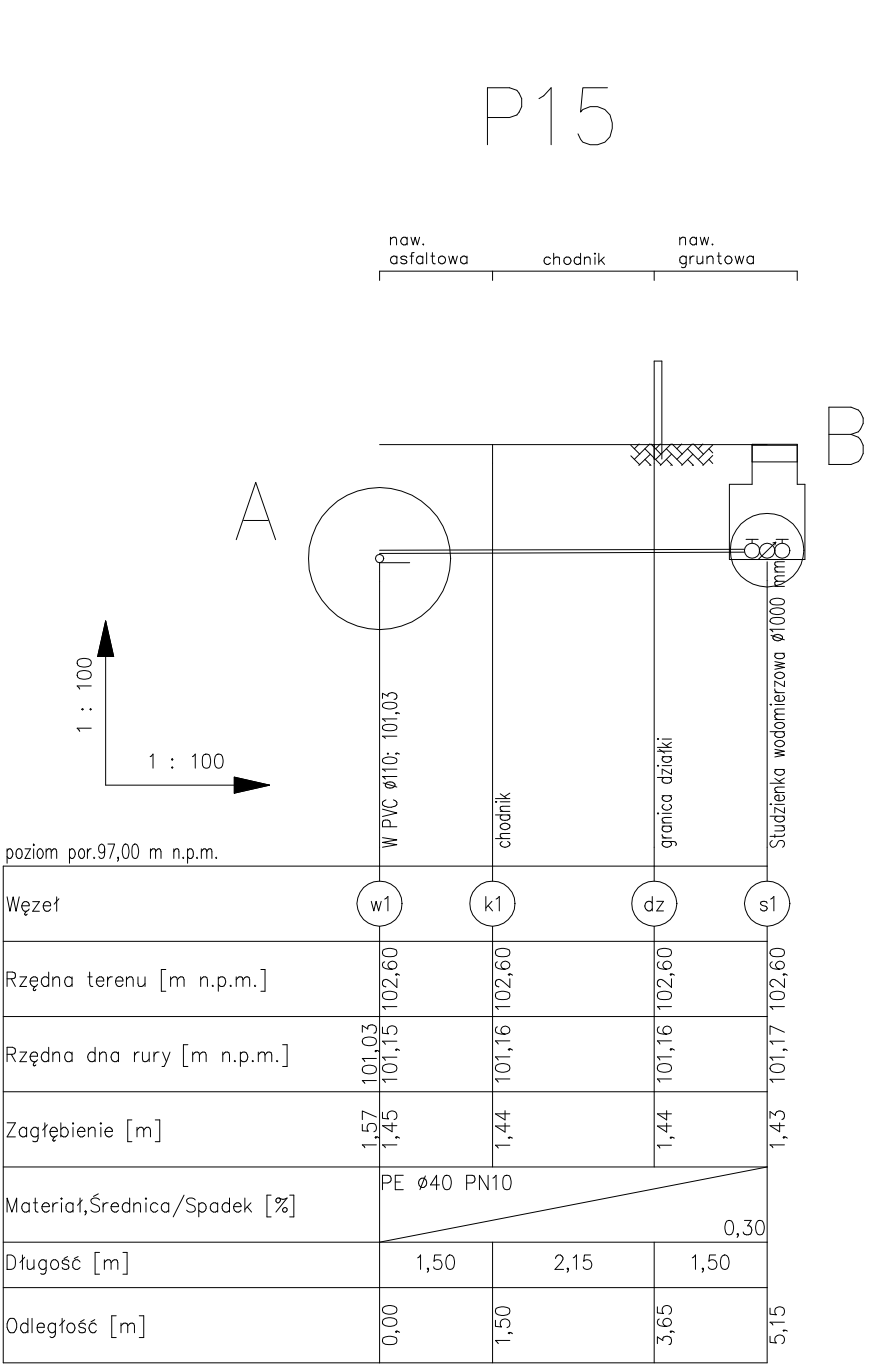

DZ.7/25

Rysunek: <b>Profile przyłączy wodociągowych nr 12-15.</b>		
Temat: <b>Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Koronowie, gm. Lipno.</b>		
Adres: <b>dz. 4, 5, 12, Koronowo, gm. Lipno.</b>		
Skala: <b>1: 100/100</b>	Projektant: <b>mgr inż. Lukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09</b>	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: <b>10. 2016</b>	Sprowadzający: <b>mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12</b>	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys.: <b>7</b>	Asystent:	