S7
STUDZIENKA KANALIZACYJNA
BETONOWA C35/45 Ø1000mm

S7.1
STUDZIENKA KANALIZACYJNA
BETONOWA C35/45 Ø1000mm

S7.2
STUDZIENKA KANALIZACYJNA
BETONOWA C35/45 Ø1000mm

nawierzchnia gruntowa nieutwardzona

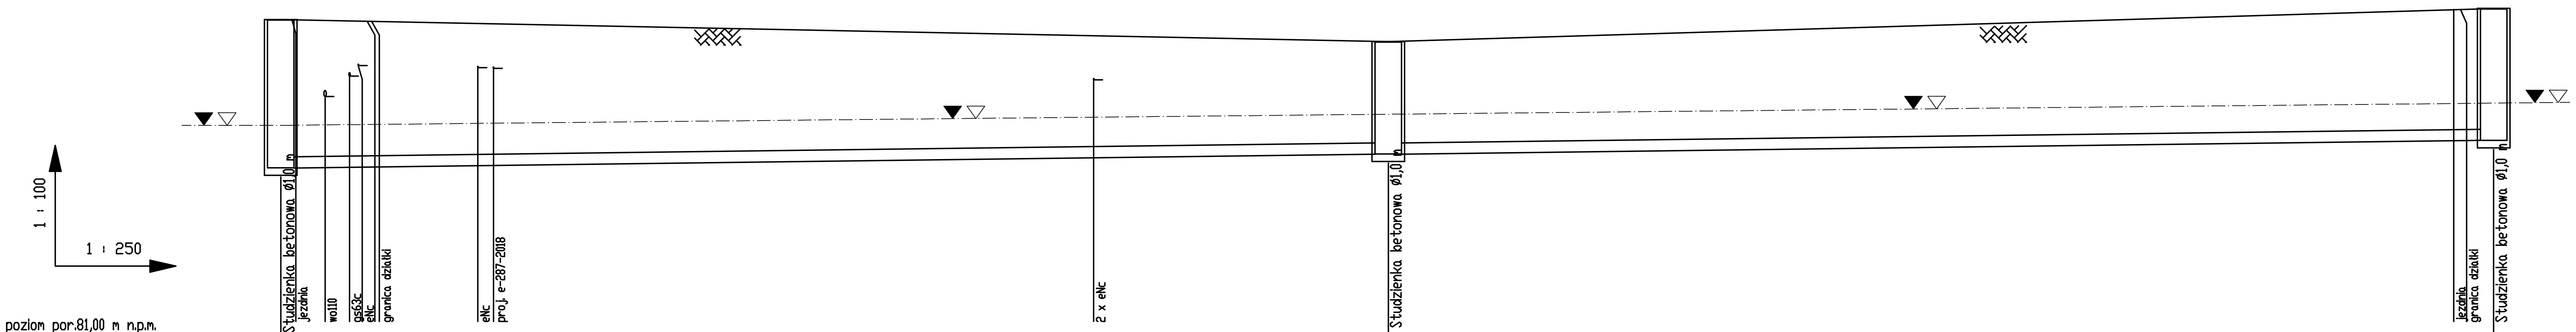

poziom por.81,00 m n.p.m.

Węzeł	s7											s7.1			s7.2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	86,70											86,30			86,90
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	84,02	84,02	84,03	84,04	84,04	84,04	84,04	84,06	84,07	84,20		84,27	84,51	84,51	84,52
Zagłębienie [m]	2,68											2,03			2,38
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV Ø200mm SN-8 LITA														0,50
Długość [m]	50,00											49,90			
Odległość [m]	0,00	0,50	2,00	3,10	3,50	3,90	4,10	8,90	9,60	36,70		50,00	98,10	98,40	99,90

▼ - ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej (m p.p.t.)

▽ - nawiercone zwierciadło wody gruntowej (m p.p.t.)

Rysunek:	**Profil podłużny kanalizacji sanitarnej S7-S7.2.**
Temat:	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.**
Adres:	**dz. 504/1, 505, 506, 531/3, 508/10, 508/9, 509, 542, 532/4, 511/10, 511/11, 511/9, 514/7, 517/2, 522/3, ul. Diamentowa, Henrykowo.**
Skala: 1: 100/250	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data: 05. 2018	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr rys.: 4	Asystent: