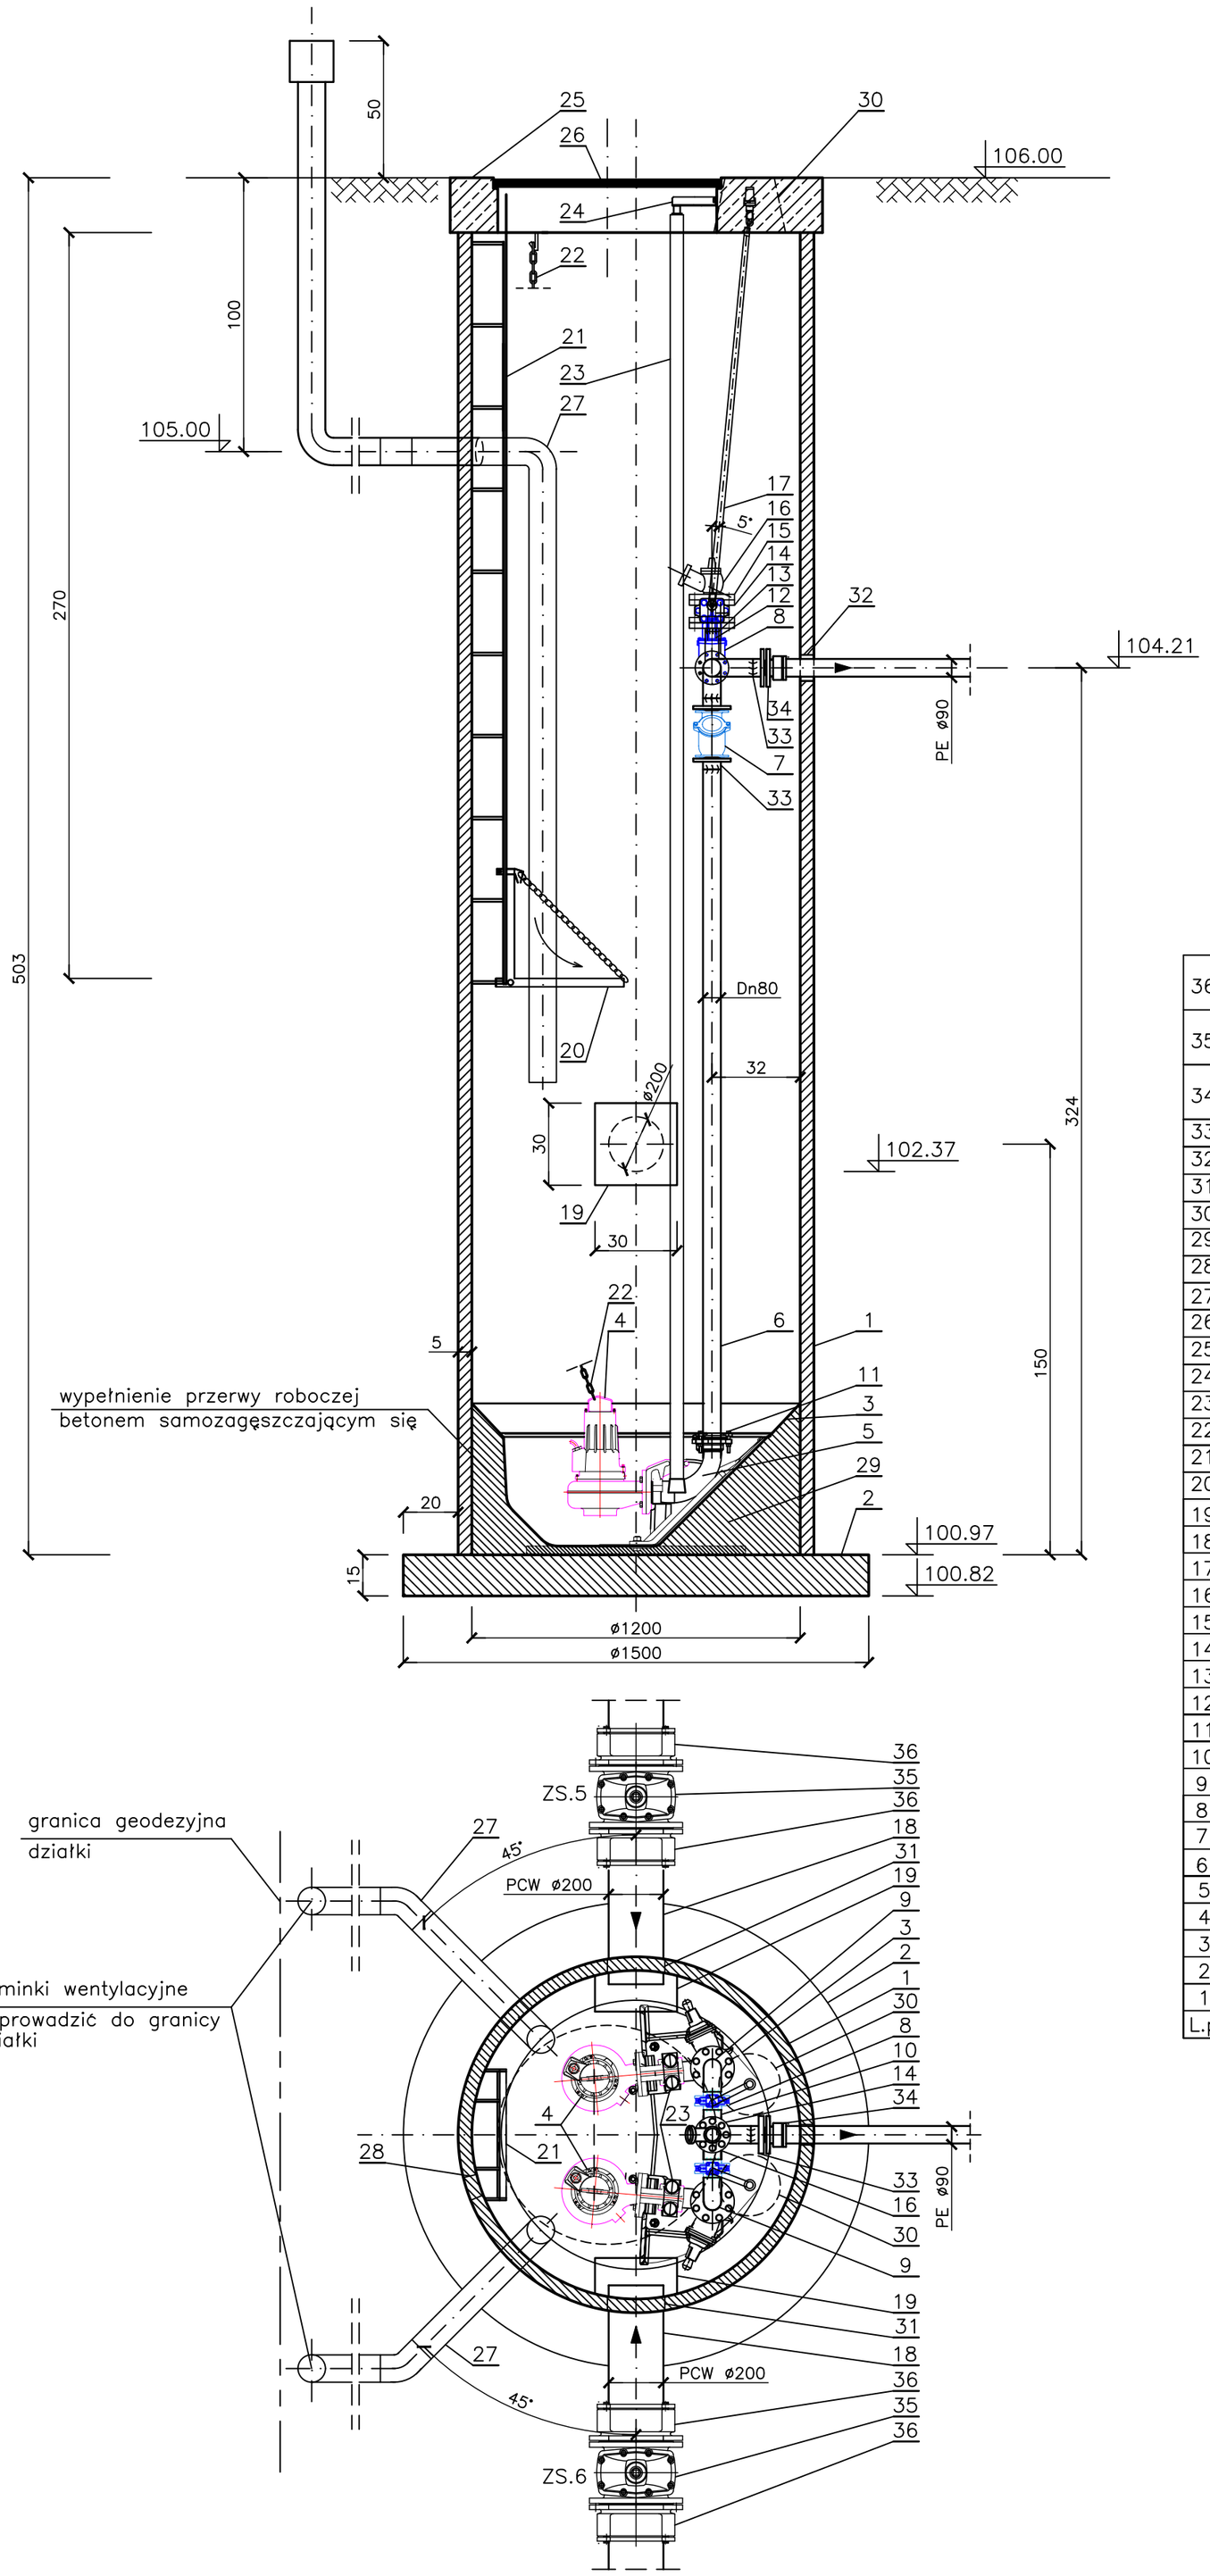

Uwaga:

- Stosować stal min. 1.4301
- Pomiar poziomu zwierciadła w oparciu o sondę hydrostatyczną + 2 pływaki da sygnalizacji stanów alarmowych
- Układ sterowania wg projektu AKPiA
- Przejścia przewodów przez zbiornik przepompowni wykonać jako szczelne
- Piony tłoczne i inne elementy wyposażenia zabezpieczyć niezbędnymi podporami i mocowaniami
- Szafkę sterującą i kominki wentylacyjne usytuować przy granicy działek w miejscu nie powodującym kolizji
- Zasuwy na rurociągach wyposażyć w przedłużenie trzpienia, wyprowadzone do płyty stropowej; w płycie umieścić typową skrzynkę uliczną do zasuw
- Sposób montażu dennicy typu "TOP" wg wytycznych producenta
- Pomost (poz. nr 20) wykonać w sposób umożliwiający jego obługę z poziomu terenu.
- Na dopływach do pompowni zamontować zasuwy doziemne umożliwiający obsługę z poziomu terenu

L.p.	element	materiał
36	Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur PCW Dn200 mm	żeliwo
35	Zasuwa klinowa do zabudowy bezpośrednio w ziemi Dn200 mm	żeliwo/stal
34	Połączenie kołnierzowe dla rur PE zabezpieczone przed przesunięciem, 1 szt.	żeliwo/stal
33	Kołnierz luźny Dn80mm – 5 szt	żeliwo/stal
32	Toleja przejściowa dla rur PE Dn90mm – 1 szt.	————
31	Tuleja przejściowa dla rur PCW Dn200mm – 2 szt.	————
30	Skrzynka do zasuw, 2 szt.	PEHD
29	Wypełnienie i skosy	beton C30/37
28	Tuleja przejściowa dla kabli	————
27	Wentylacja Dn100mm/Dn110mm	stal/PCW
26	Właz Dn800mm, klasy D400	żeliwo
25	Płyta stropowa Dn1200mm	beton zbrojony
24	Wspornik prowadnic, 2 szt.	stal k.o.
23	Prowadnice pomp 2" 4 szt.	stal nierdzewna
22	Łańcuch pompy 2 szt.	stal nierdzewna
21	Drabinka stalowa L = 2,7m	stal nierdzewna
20	Pomost obsł. składany min 0,4mx0,6m	stal nierdzewna
19	Deflektor 300mmx300mm, 2 szt.	stal nierdzewna
18	Kanał dopływowy Dn200mm, 2 szt.	PCW
17	Sprzęgło wychylne (CARDANA), 2 szt	stal
16	Zawór hydrantowy Dn50mm, ZH–52	aluminium
15	Kołnierz z gwintem wewnętrznym Dn50mm/2"	żeliwo
14	Zasuwa nożowa Dn50mm	żeliwo/stal
13	Wywijka kołnierzowa Dn50mm	stal nierdzewna
12	Rura, Dn50mm, L = 0,1m	stal nierdzewna
11	Złączka kompensacyjna Dn80mm, 2 szt.	stal/EPDM
10	Trójnik Dn80mm/80mm	stal nierdzewna
9	Kolano Dn80mm, 90° 2 szt.	stal nierdzewna
8	Zasuwa nożowa do ścieków Dn80mm, 2szt.	żeliwo sferoidalne
7	Zawór zwrotny kulowy Dn80mm, 2 szt.	żeliwo sferoidalne
6	Pion tłoczny Dn80mm, 2 szt.	stal nierdzewna
5	Kolano sprzęgające, 2 szt.	żeliwo
4	Pompa zatapialna, 2,4kW, 2 szt	żeliwo
3	Dennica np typu TOP 80 na zbiornik Dw1200mm	lamintat
2	Płyta denna Dzmin 1500mm	beton zbrojony
1	Zbiornik przepompowni Dn1200mm	polimerobeton

KOLEKTOR SERWIS
64–100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526–77–00

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR: GMINA ŚWIĘCIECHOWA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KRZYCKO MAŁE – ETAP II

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW „P3" – TECHNOLOGIA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIIB w Poznaniu	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna	
ASYSTENT	A. MAŁECKA	

SKALA	NUMER RYSUNKU		
1 : 20	05.00.00		
DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR
04.2017	IS	PB/PW	559/P/13