



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

**Warunki podłączenia
instalacji przeciwpożarowej
do sieci wodociągowej
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lesznie**

LESZNO, Lipiec 2007 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 14
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł • konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091


eBOK




Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ustala następujące warunki podłączenia instalacji przeciwpożarowej do sieci wodociągowej:

1. Każda nowa instalacja ppoż., która zostanie podłączona do sieci wodociągowej musi zostać opomiarowana odpowiednim wodomierzem.
2. Zakup i utrzymanie, związane z wymianą z tytułu legalizacji lub wadliwością działania wodomierza służącego do opomiarowania wody na cele ppoż. leży po stronie użytkownika instalacji ppoż.
3. Wodomierz musi zostać zamontowany zgodnie z wymaganiami PN-B-10720 „Zabudowa zestawów wodomierzowych”.
4. Wymagane jest zamontowanie zaworu antyskażeniowego po stronie instalacji ppoż.
5. Dobrany przez projektanta wodomierz na cele ppoż. wymaga akceptacji ze strony MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.
6. We wniosku o podłączenie instalacji ppoż. do sieci wodociągowej należy określić ilość i rodzaj urządzeń ppoż.
7. Możliwe do zastosowania są dwa warianty podłączenia instalacji ppoż. do sieci wodociągowej:

a) wariant I

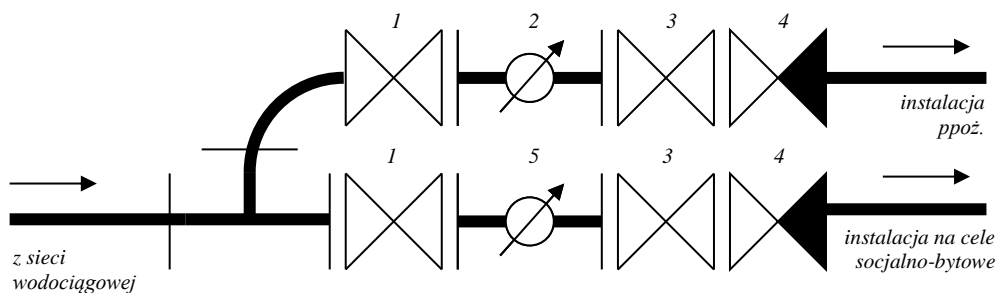

b) wariant II

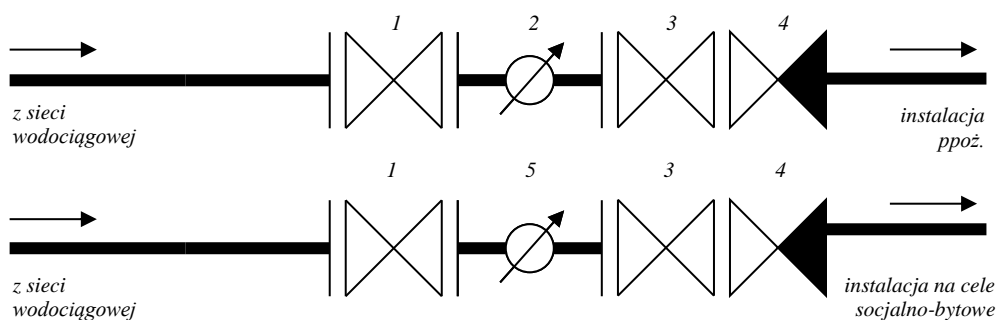

gdzie:

- 1 - zasuwa lub zawór główny
- 2 - wodomierz na cele ppoż.
- 3 - zasuwa lub zawór odcinający
- 4 - zawór antyskażeniowy
- 5 - wodomierz na cele socjalno-bytowe

8. W przypadku zastosowania wariantu I wodomierze na cele socjalno-bytowe oraz ppoż. powinny znajdować się w jednej studziennie lub pomieszczeniu.